การติดตั้งและเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง อาคารกองพัฒนานักศึกษา

มีการติดตั้งและเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง รวมถึงติดตั้งระบบ สัญญาณแจ้งเตือนและต้องพร้อมใช้งาน มีเครื่องดับเพลิง ดังนี้


ชั้น 1



รูปภาพ 1 ตู้น้ำดับเพลิงติดตั้งด้านหน้าห้องประชาสัมพันธ์




รูปภาพ 2 ถังดับเพลิงติดตั้งเสากลาง

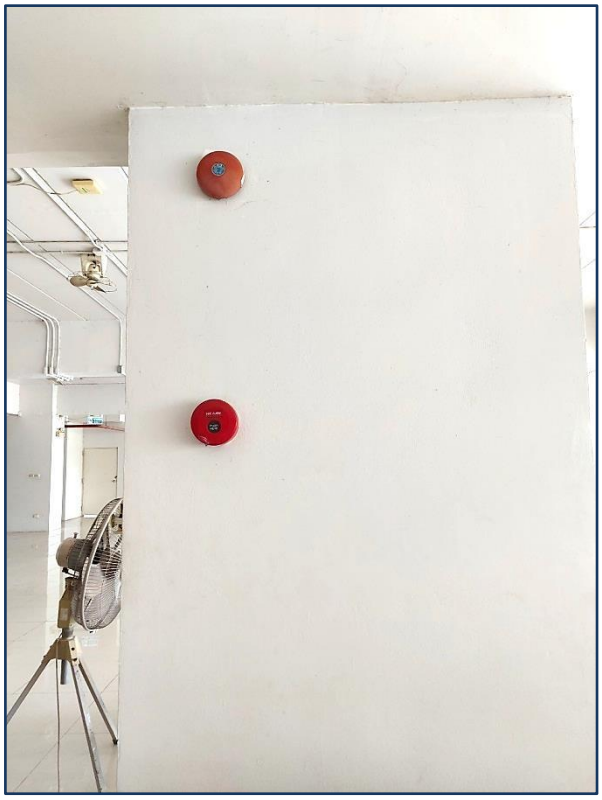

รูปภาพ 3 สัญญาณแจ้งเตือนติดตั้งเสากลาง

ชั้น 2

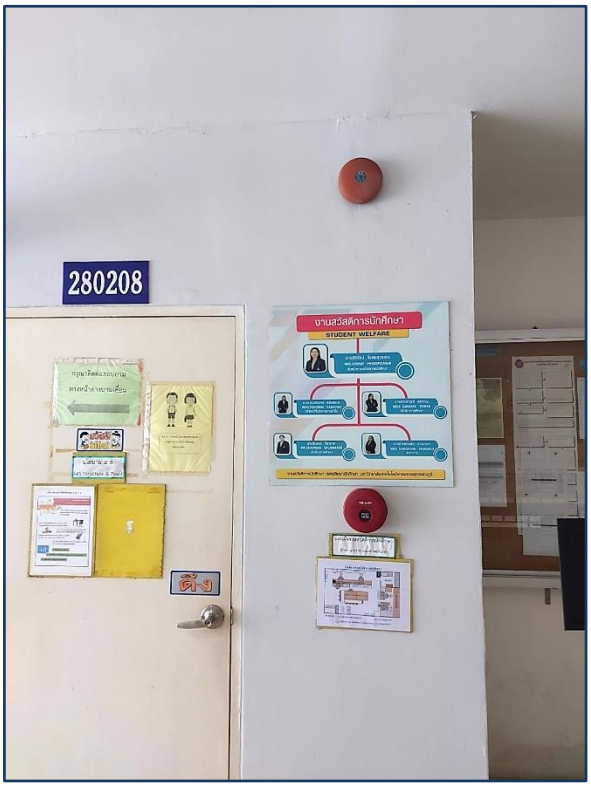

รูปภาพ 4 สัญญาณแจ้งเตือนติดตั้งด้านหน้า
ห้องงานสวัสดิการนักศึกษา



รูปภาพ 5 สัญญาณแจ้งเตือนติดตั้งด้านข้าง
ห้องพยาบาล



รูปภาพ 6 ถังดับเพลิงติดตั้งด้านข้าง
ห้องงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ



รูปภาพ 7 ถังดับเพลิงติดตั้งด้านข้าง
ห้องพยาบาล


ชั้น 3




รูปภาพ 8 ถังดับเพลิงติดตั้งด้านข้าง
ห้องเก็บขององค์การนักศึกษา



รูปภาพ 9 สัญญาณแจ้งเตือนติดตั้งด้านข้าง
ห้องเก็บขององค์การนักศึกษา

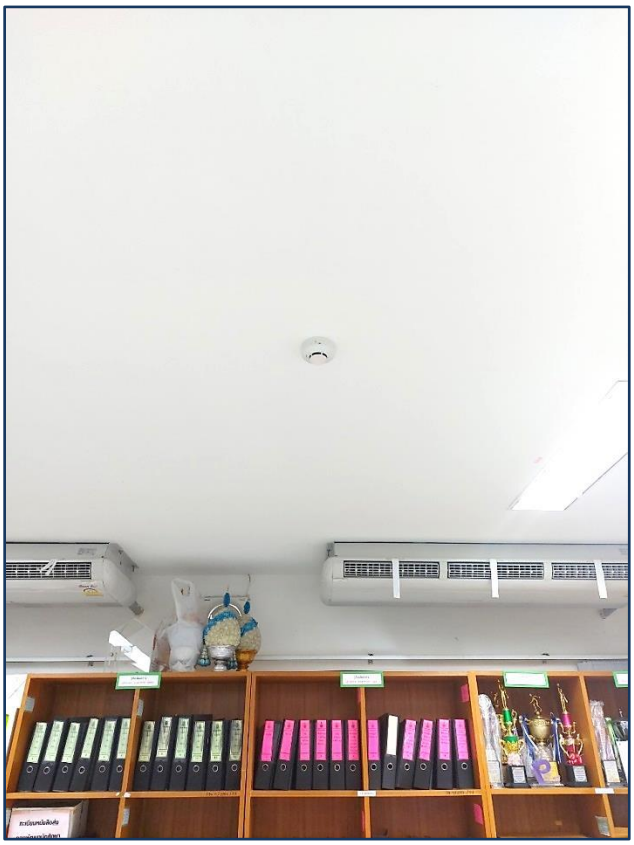

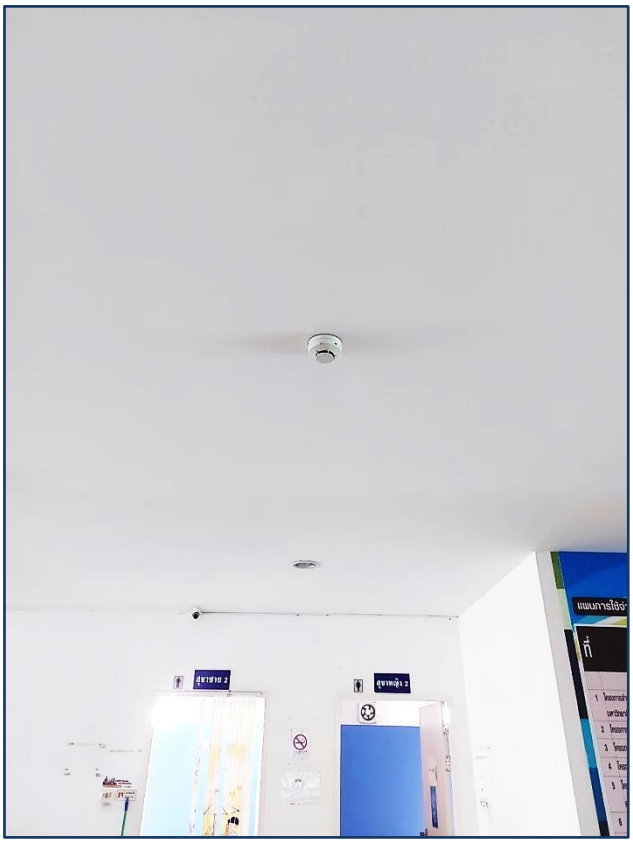

อุปกรณ์ตรวจจับควันติดตั้งภายในและภายนอกห้องปฏิบัติงาน

