



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส : Lot 060


ชนิด : เกล็ดผง

ขนาด : 15 ปอนด์

สถานที่ตั้ง : กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
28/1/64	✓		✓		✓		✓			✓	พ.พ.ร.
29/2/64	✓		✓		✓		✓			✓	พ.พ.ร.
26/3/64	✓		✓		✓		✓			✓	พ.พ.ร.
30/4/64	✓		✓		✓		✓			✓	พ.พ.ร.
29/5/64	✓		✓		✓		✓			✓	พ.พ.ร.
29/6/64	✓		✓		✓		✓			✓	พ.พ.ร.
30/7/64	✓		✓		✓		✓			✓	พ.พ.ร.
27/8/64	✓		✓		✓		✓			✓	พ.พ.ร.
24/9/64	✓		✓		✓		✓			✓	พ.พ.ร.
29/10/64	✓		✓		✓		✓			✓	พ.พ.ร.
26/11/64	✓		✓		✓		✓			✓	พ.พ.ร.
24/12/64	✓		✓		✓		✓			✓	พ.พ.ร.

ภาพถังปกติ

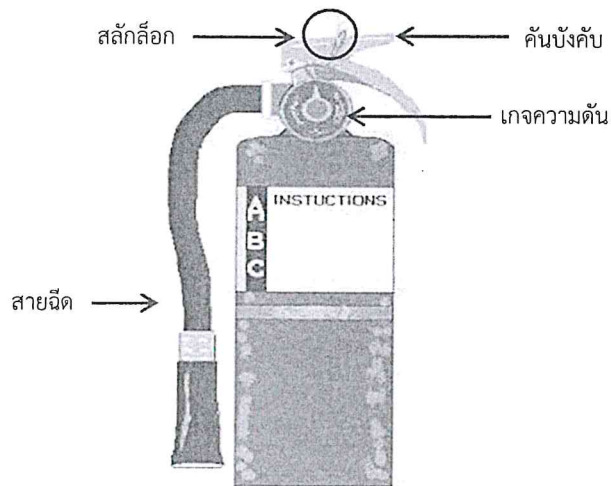

หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

.....

.....

.....

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () หมดอายุ () อื่น ๆ

ผู้รายงาน	นาย พ.พ.ร. อยู่ต่อ
ตำแหน่ง	ผู้ปฏิบัติงาน บริษัท
วันที่	

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติ และรายงานให้หัวหน้าทราบทันที



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส : Lot ๐๗๒


ชนิด : 1kg 1/2 ลิตร (๗๗๗)

ขนาด : 15 ปอนด์

สถานที่ตั้ง : กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
28/1/64	✓		✓		✓		✓			✓	พชจ
25/2/64	✓		✓		✓		✓			✓	พชจ
26/3/64	✓		✓		✓		✓			✓	พชจ
30/4/64	✓		✓		✓		✓			✓	พชจ
28/5/64	✓		✓		✓		✓			✓	พชจ
29/6/64	✓		✓		✓		✓			✓	พชจ
30/7/64	✓		✓		✓		✓			✓	พชจ
27/8/64	✓		✓		✓		✓			✓	พชจ
24/9/64	✓		✓		✓		✓			✓	พชจ
25/10/64	✓		✓		✓		✓			✓	พชจ
26/11/64	✓		✓		✓		✓			✓	พชจ
24/12/64	✓		✓		✓		✓			✓	พชจ

ภาพถังปกติ

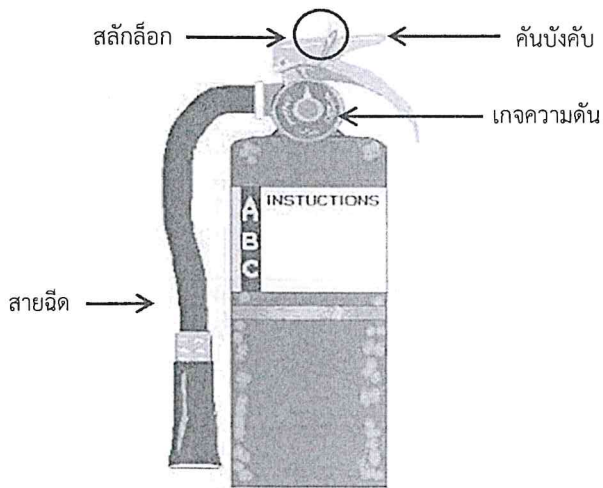

หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด
 ใช้งาน หมดยุ อื่น ๆ

ผู้รายงาน	นาย พชจ ๐๑๐๐
ตำแหน่ง	ผู้ปฏิบัติงาน
วันที่	

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และรายงานให้หัวหน้าทราบทันที



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส : 107 072


ชนิด : 1 ลิ้ม 1 แอทซ์ (ซำรม)

ขนาด : 15 ปอนด์

สถานที่ตั้ง : กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ	
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง			
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี		
28/1/64	✓		✓		✓		✓			✓		พ.พ.จ.
29/2/64	✓		✓		✓		✓			✓		พ.พ.จ.
26/3/64	✓		✓		✓		✓			✓		พ.พ.จ.
30/4/64	✓		✓		✓		✓			✓		พ.พ.จ.
28/5/64	✓		✓		✓		✓			✓		พ.พ.จ.
25/6/64	✓		✓		✓		✓			✓		พ.พ.จ.
30/7/64	✓		✓		✓		✓			✓		พ.พ.จ.
27/8/64	✓		✓		✓		✓			✓		พ.พ.จ.
24/9/64	✓		✓		✓		✓			✓		พ.พ.จ.
29/10/64	✓		✓		✓		✓			✓		พ.พ.จ.
26/11/64	✓		✓		✓		✓			✓		พ.พ.จ.
24/12/64	✓		✓		✓		✓			✓		พ.พ.จ.

ภาพถังปกติ

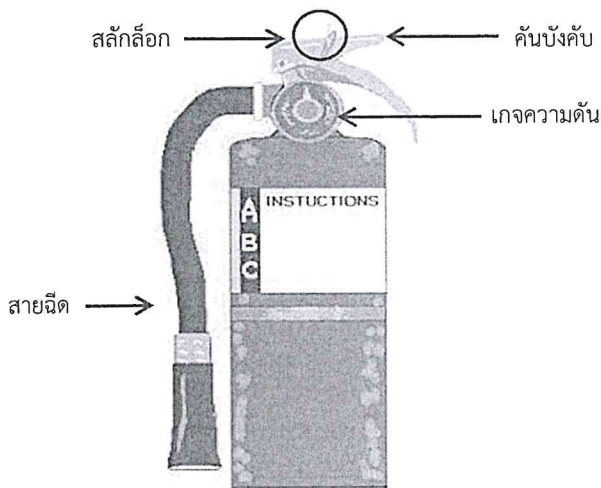

หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

.....

.....

.....

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () หมดอายุ () อื่น ๆ

ผู้รายงาน	นาย พ.พ.จ. อดิษฐ์
ตำแหน่ง	ผู้รับผิดชอบงาน
วันที่	

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และรายงานให้หัวหน้าทราบทันที



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส : Lot ๐๖๒


ชนิด : 1ครี่/1นั้ว (๑๖๖)

ขนาด : 15 ปอนด์

สถานที่ตั้ง : กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
25/1/64	✓		✓		✓		✓			✓	พ.พ.ร.
25/2/64	✓		✓		✓		✓			✓	พ.พ.ร.
26/3/64	✓		✓		✓		✓			✓	พ.พ.ร.
30/4/64	✓		✓		✓		✓			✓	พ.พ.ร.
28/๕/64	✓		✓		✓		✓			✓	พ.พ.ร.
25/6/64	✓		✓		✓		✓			✓	พ.พ.ร.
30/7/64	✓		✓		✓		✓			✓	พ.พ.ร.
27/8/64	✓		✓		✓		✓			✓	พ.พ.ร.
24/9/64	✓		✓		✓		✓			✓	พ.พ.ร.
25/10/64	✓		✓		✓		✓			✓	พ.พ.ร.
26/11/64	✓		✓		✓		✓			✓	พ.พ.ร.
24/12/64	✓		✓		✓		✓			✓	พ.พ.ร.

ภาพถังปกติ

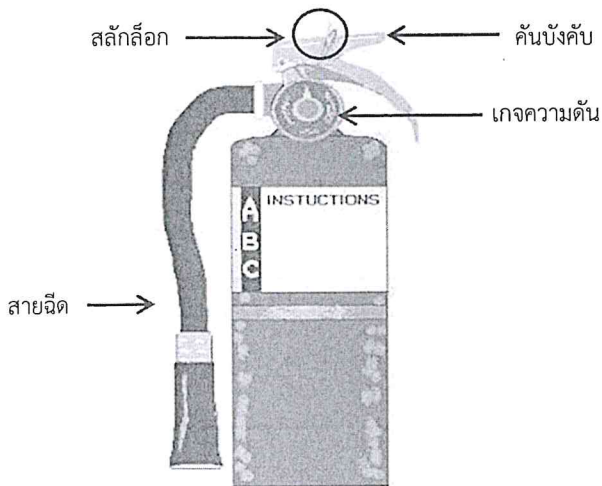

หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

.....

.....

.....

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () หมดอายุ () อื่น ๆ

ผู้รายงาน	พ.พ.ร. ๐๑๐๐
ตำแหน่ง	ผู้รับผิดชอบงาน
วันที่	

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และรายงานให้หัวหน้าทราบทันที



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส : Lot ๐๗๕

ชนิด : 1kg 1/2 ลิตร (ครัว)

ขนาด : 15 ปอนด์

สถานที่ตั้ง : กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 3

--	--	--	--	--	--

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
28/1/64	✓		✓		✓		✓		✗	✓	พชว
29/2/64	✓		✓		✓		✓		✗	✓	พชว
26/3/64	✓		✓		✓		✓		✗	✓	พชว
30/4/64	✓		✓		✓		✓			✓	พชว
28/5/64	✓		✓		✓		✓			✓	พชว
29/6/64	✓		✓		✓		✓			✓	พชว
30/7/64	✓		✓		✓		✓			✓	พชว
27/8/64	✓		✓		✓		✓			✓	พชว
24/9/64	✓		✓		✓		✓			✓	พชว
25/10/64	✓		✓		✓		✓			✓	พชว
26/11/64	✓		✓		✓		✓			✓	พชว
24/12/64	✓		✓		✓		✓			✓	พชว

ภาพถังปกติ

หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () หมดอายุ () อื่น ๆ

ผู้รายงาน : พชว อดิษฐ์

ตำแหน่ง : นักวิชากรบริหาร

วันที่ : _____

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติ และรายงานให้หัวหน้าทราบทันที